


proj. TK, II klasa izolacji, IP65, 3x18, n/t

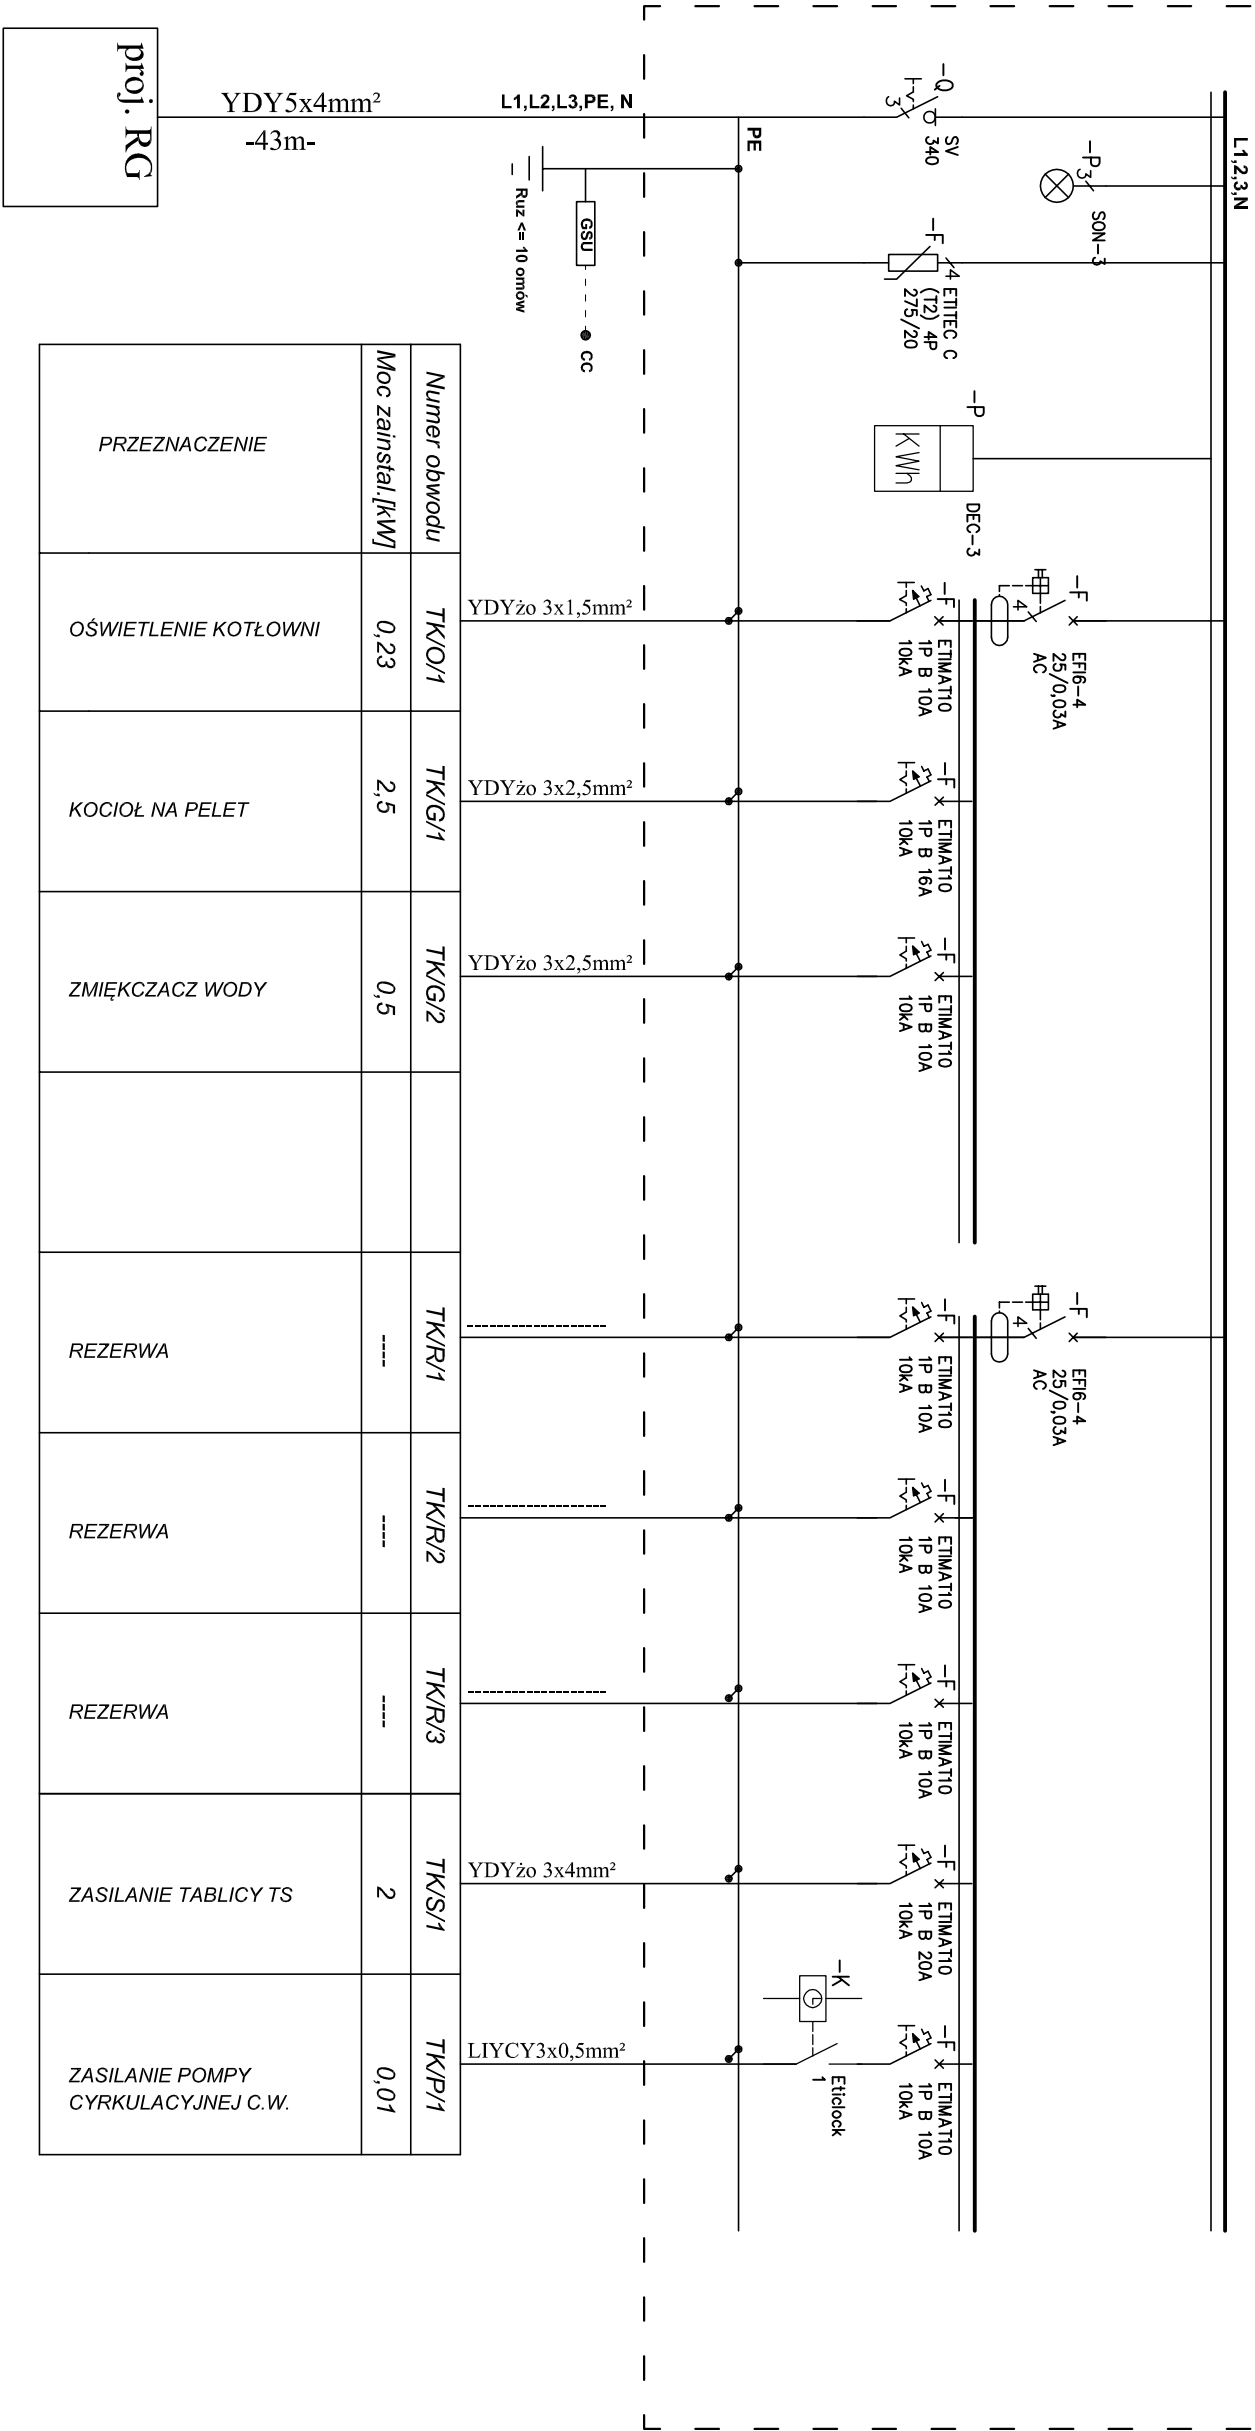

Numer obwodu	TK/O/1	TK/G/1	TK/G/2	TK/R/1	TK/R/2	TK/R/3	TK/S/1	TK/P/1
Moc zainstal.[kW]	0,23	2,5	0,5	----	----	----	2	0,01
PRZEZNACZENIE	OŚWIETLENIE KOTŁOWNI	KOCIOŁ NA PELET	ZMIĘKCZACZ WODY	REZERWA	REZERWA	REZERWA	ZASILANIE TABLICY TS	ZASILANIE POMPY CYRKULACYJNEJ C.W.

OCHRONA DODATKOWA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE TN-S
OBUDOWA ROZDZIELNICZY - II KLASA IZOLACJI

INWESTOR	URZĄD GMINY HANNA
ADRES BUDOWY	22-220 HANNA, GOKIS nr. geod. działki 316/7
OBIEKT	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA -ROZDZIELNICA TK

SKALA -----	PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Porębski LUB/0038/POOE/14 specj.instalacyjna
RYS. NR EI 1	DATA Styczeń 2019	